


NÄRVÄRMESYSTEM MED PRIMÄR - OCH SEKUNDÄRSYSTEM

FÖR UPPVÄRMNING OCH TAPPVATTENBEREDNING

NÄRVÄRMECENTRAL SLUTET SYSTEM MED VÄRMVATTENPANNOR, PN6, PN10

Enligt AFS 2002:1

*Erfordras om temperaturen vid stömbrott överstiger 100 °C. Skall avbryta bränsle-tillförseln.

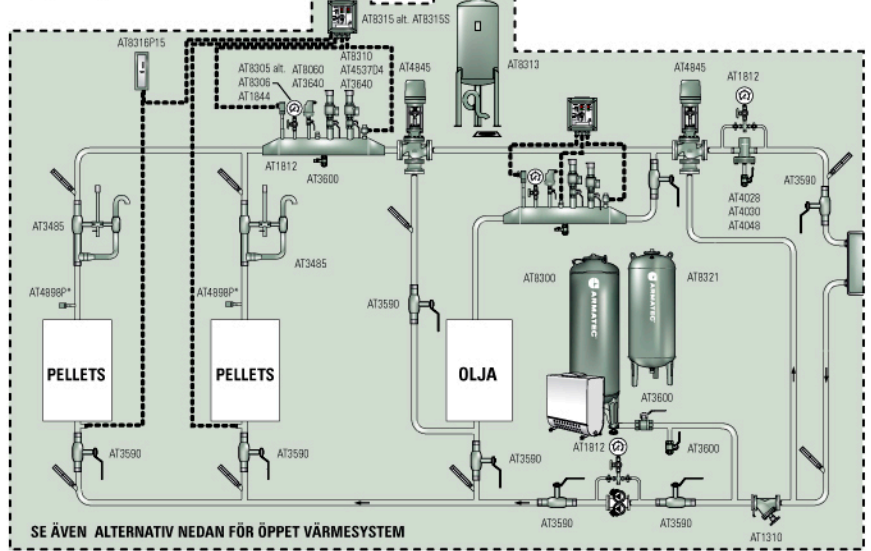

FÖR MER INFORMATION SE HANDBOK SÄKERHETSUTRUSTNING

NÄRVÄRMECENTRAL ÖPPET SYSTEM MED VÄRMVATTENPANNOR, PN6

Enligt AFS 2002:1

*Erfordras om temperaturen vid stömbrott överstiger 100 °C. Skall avbryta bränsletillförseln och stänger magnetventil i expansionskärl.
**Lågtrycksvakt rekommenderas som anläggningskydd vid effekt ≤ 500 kW per panna.
Lågtrycksvakt rekommenderas som anläggningskydd vid effekt > 500 kW per panna.

