


# NÄRVÄRMECENTRAL ÖPPET SYSTEM MED VARMVATTENPANNOR, PN6

Enligt AFS 2002:1

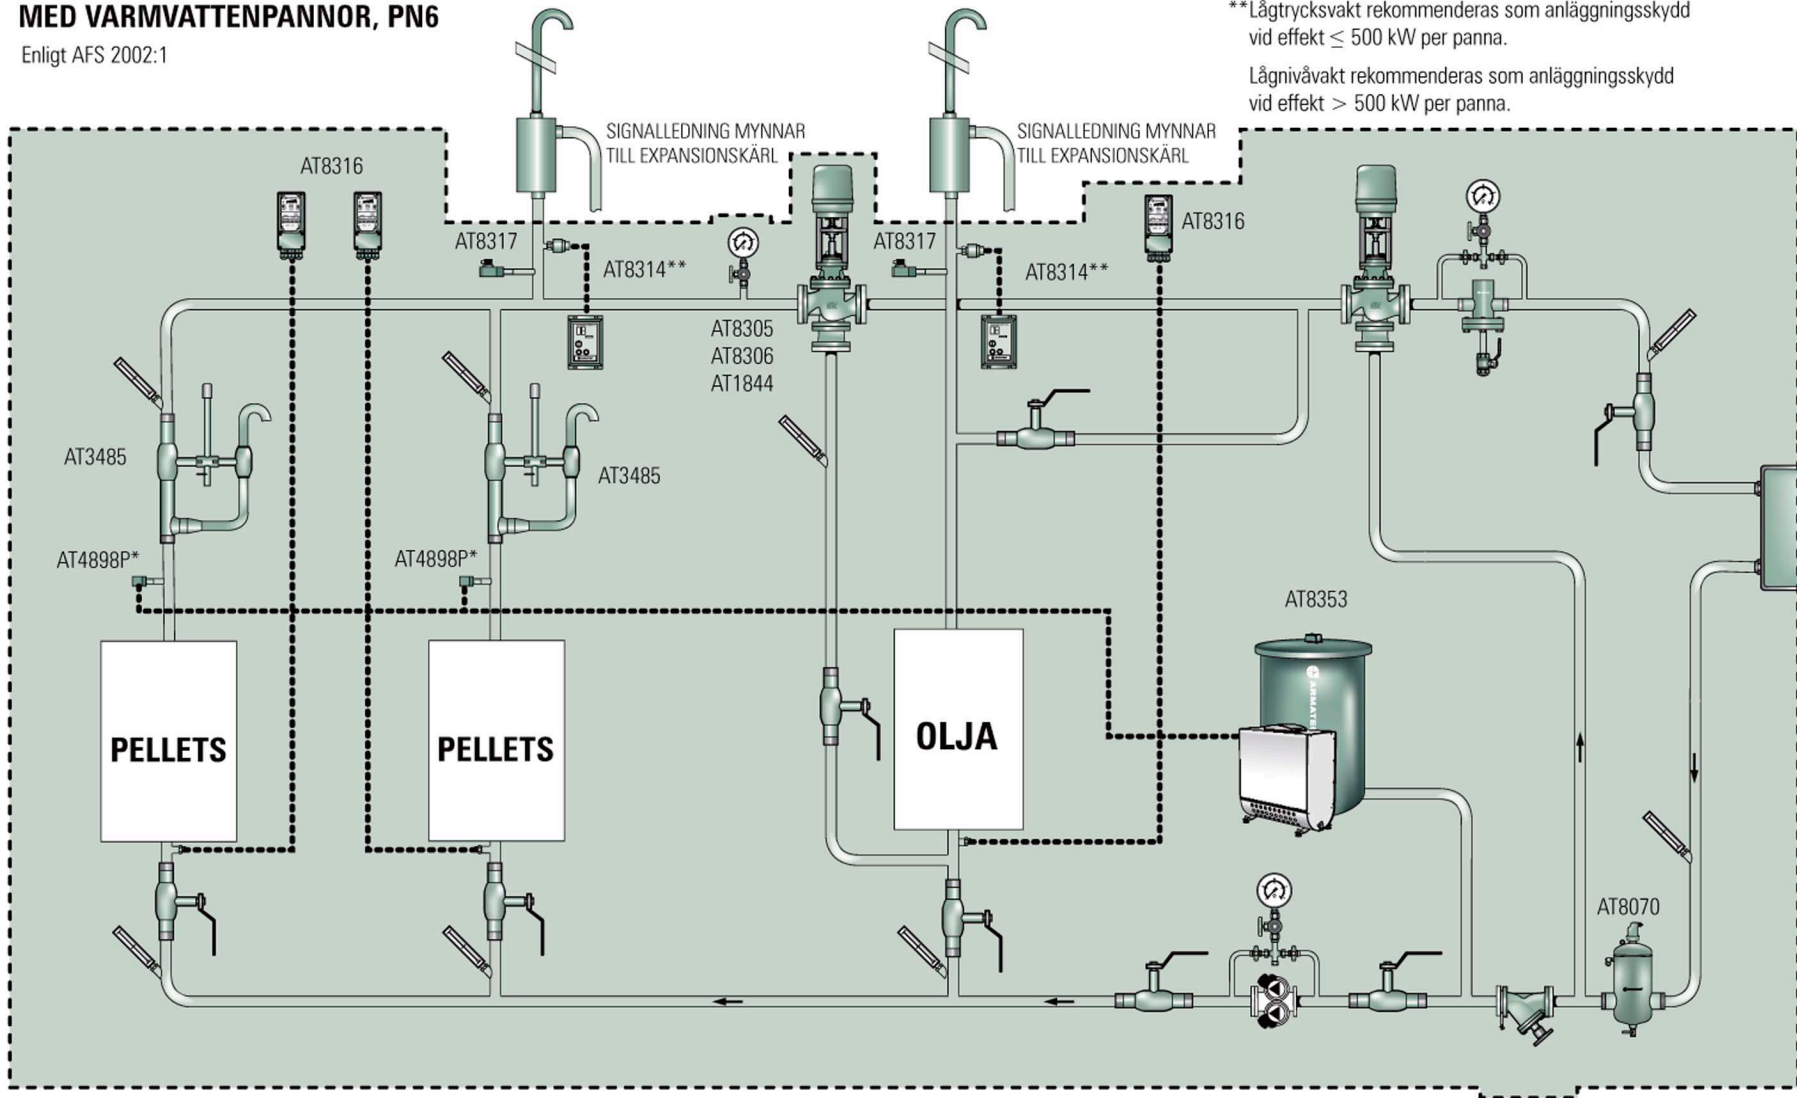

\*Erfordras om temperaturen vid strömavbrott överstiger 100 °C. Skall avbryta bränsletillförseln och stänger magnetventil i expansionskärl.

\*\*Lågtrycksvakt rekommenderas som anläggningsskydd vid effekt ≤ 500 kW per panna.

Lågnivåvakt rekommenderas som anläggningsskydd vid effekt > 500 kW per panna.